



**Министерство
образования, науки и
молодежной политики
Нижегородской области**

ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород,
ГСП-58, 603950
тел. 433-24-51, факс 434-11-90
e-mail: official@obr.kreml.nnov.ru

26.11.2018 № Исх-316-36343/18

на № _____ от _____

О пожарной безопасности
образовательных организаций
Нижегородской области

Руководителям органов,
осуществляющих управление в
сфере образования
муниципальных районов
(городов)
Нижегородской области


Руководителям
государственных образовательных
организаций Нижегородской
области

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области направляет информацию Главного управления МЧС России по Нижегородской области от 02.11.2018 №13156-2-111 о пожаре, произошедшем 21 октября 2018 года в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Теремок», расположенном по адресу: Нижегородская область, Ковернинский район, д.Каменное, ул.Заречная, д.7.

Рекомендуем ознакомиться с данной информацией для принятия соответствующих мер пожарной безопасности.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Министр

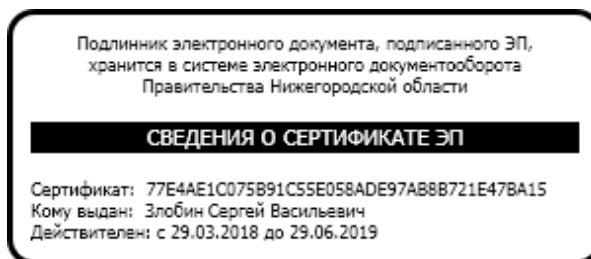

С.В.Злобин

Парфенов Валерий Витальевич 433-98-51
Сорочкина Елена Владиславовна, 433-37-24



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Нижегородской области)**

Окский съезд, 6, г. Нижний Новгород, 603950
Телефон: 200-11-00, Факс: 200-11-70
e-mail: info@mchs.nnov.ru

02.11.18 № 13462-1-11

На № _____ от _____

**Министру образования, науки
и молодежной политики
Нижегородской области**

С.В. Злобину

**ул. Ильинская, 18,
г. Нижний Новгород, 603950**

Информация о происшедшем пожаре

Уважаемый Сергей Васильевич!

Главное управление МЧС России по Нижегородской области сообщает, что 21 октября 2018 года в 18 часов 33 минуты в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Теремок», расположенном по адресу: Ковернинский район, д. Каменное, ул. Заречная, д. 7, произошёл пожар.

Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную часть посредством передачи сигнала о пожаре по системе программно-аппаратного комплекса «Стрелец - Мониторинг» (*система, дублирующая извещение пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации*).

Благодаря своевременному срабатыванию системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре крупного материального ущерба и причинения значительного вреда жизни и здоровью людей удалось избежать.

На момент прибытия первых пожарных подразделений наблюдалось задымление в помещении котельной.

Огнем повреждена кровля котельной на площади 4 м². Размер ущерба устанавливается.

На данном этапе проверки, наиболее вероятной причиной пожара является неправильное устройство и неисправность отопительной печи и дымохода (сквозная коррозия дымохода у котла длительного горения).

На основании вышеизложенного, прошу довести данную информацию до руководителей департаментов, районных управлений, отделов и учреждений образования с предложениями:

- 1) Организовать и провести внеплановые противопожарные инструктажи с ответственными должностными лицами и работниками учреждений образования, эксплуатирующих печи (котлы длительного горения) для отопления, при этом акцентировать внимание на соблюдение пункта 81 Правил противопожарного режима в РФ, в соответствии с которым, запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках), а также не допускаются к эксплуатации неисправные печи и другие отопительные приборы;
- 2) Организовать проведение ревизии имеющихся печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем (при наличии). В случае необходимости организовать своевременный их ремонт и обслуживание;
- 3) Обеспечить поддержание в исправном состоянии, своевременное и качественное техническое обслуживание систем автоматической противопожарной защиты в учреждениях образования;
- 4) Принять меры по выполнению в полном объеме предписаний федерального государственного пожарного надзора по учреждениям образования Нижегородской области.

Заместитель начальника Главного управления –
начальник управления надзорной деятельности
и профилактической работы,
заместитель главного государственного инспектора
Нижегородской области по пожарному надзору

М.В. Комаров